


## ARBRE DECISIONNEL DU DEPISTAGE DU DÉFICIT EN LCHAD

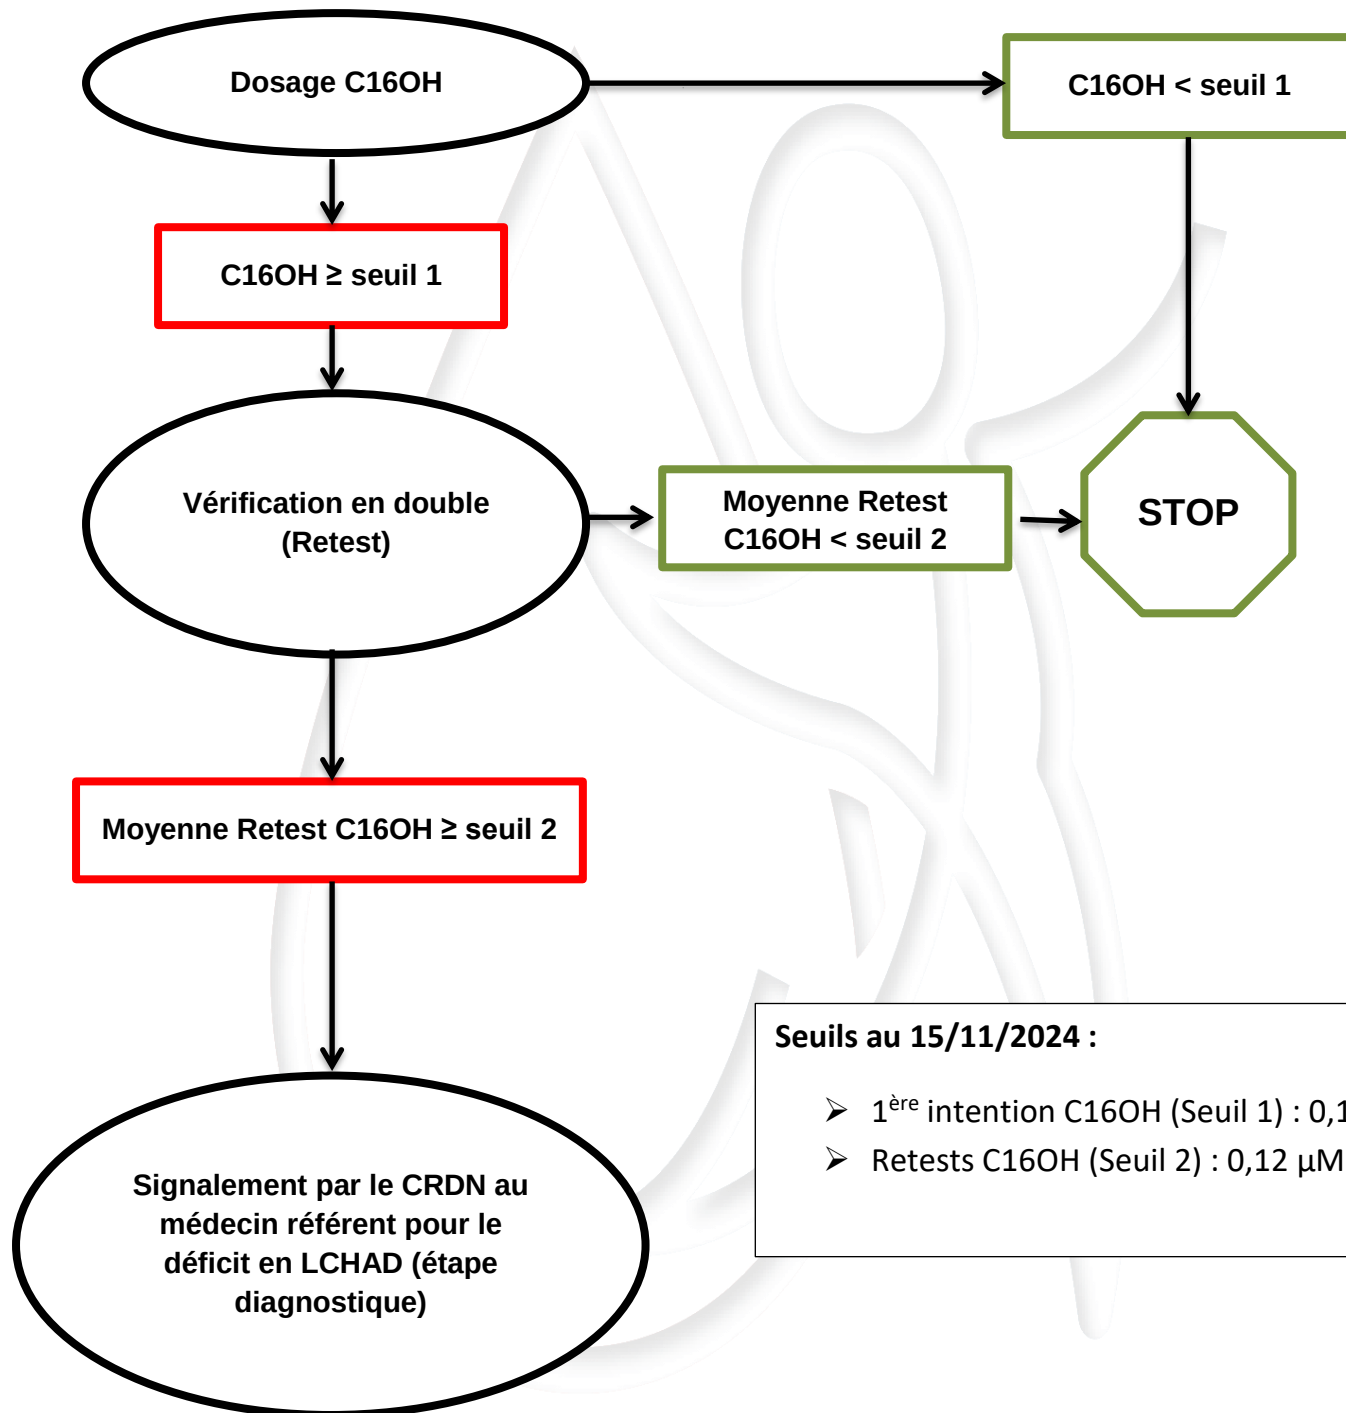

### Seuils au 15/11/2024 :

- 1<sup>ère</sup> intention C16OH (Seuil 1) : 0,10 µM
- Retests C16OH (Seuil 2) : 0,12 µM

Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal  
CNCDN

Hôpital Bretonneau – 2, boulevard Tonnellé – 37044 Tours Cedex 9  
Secretariat.cncdn@chu-tours.fr  
Tél. : 02.47.47.80.97 – Fax : 02.34.38.95.89