




ARBRE DECISIONNEL DU DEPISTAGE DE LA MUCOVISCIDOSE

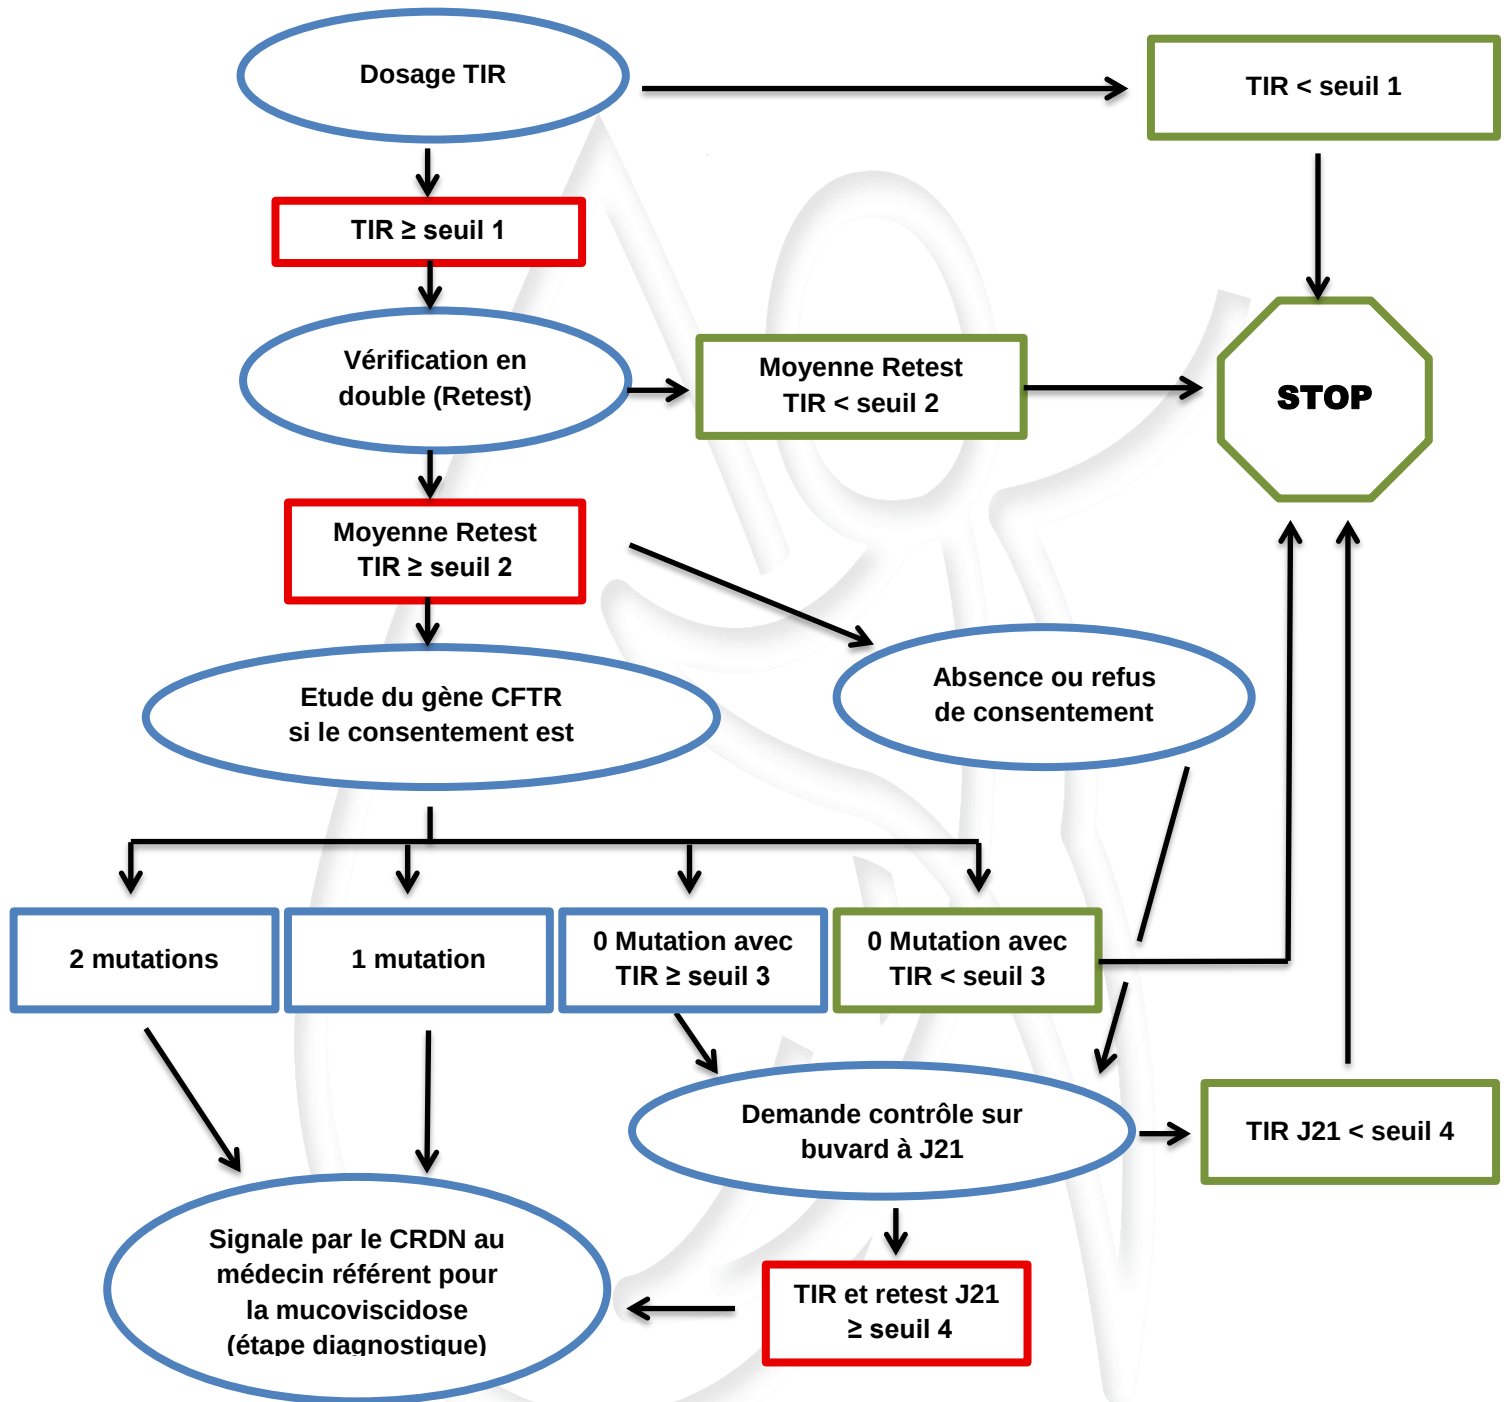

Définition des seuils pour le dosage de la trypsine immunoréactive (TIR) :

AUTODELFIA/VICTOR/CIS-Bio ou **GSP**

Seuil 1 = Seuil de retest : déclenche le retest (vérification en double sur le même prélèvement) : 55 µg/L **50 µg/L**

Seuil 2 = Seuil d'action : déclenche l'étude du gène CFTR par biologie moléculaire (BM) : 65 µg/L **60 µg/L**

Seuil 3 = Seuil de demande de contrôle de TIR à J21 si BM négative : 100 µg/L **90 µg/L**

Seuil 4 = Seuil d'action à J21 : déclenche l'étape diagnostique en cas de BM négative ou non faite : 40 µg/L **37 µg/L**